










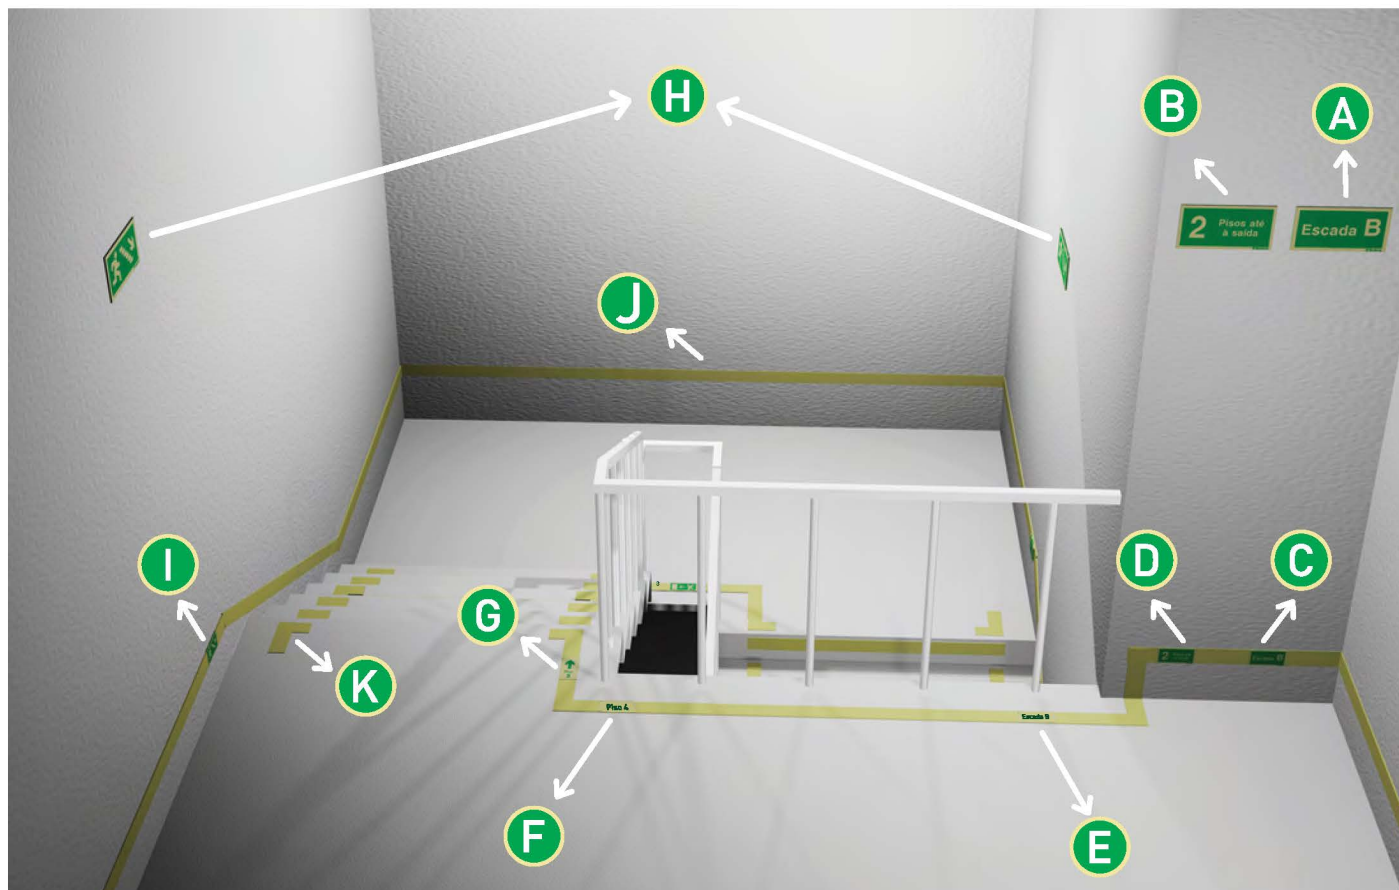

## Sinalização das vias de evacuação e saídas em edifícios de grande altura




- A** Sinalização de identificação da caixa de escadas, colocada ao nível superior -  **Sinalux®** [pág.156]
- B** Identificação do número de pisos a percorrer até à saída, colocada ao nível superior -  **Sinalux®** [pág. 156]
- C** Sinalização de identificação da caixa de escadas, colocada ao nível do solo e incorporada nos perfis de sinalização de paredes -  **Sinalux®-LLL** em PVC [pág. 156]
- D** Identificação do número de pisos a percorrer até à saída, colocado ao nível do solo e incorporado nos perfis de sinalização de paredes -  **Sinalux®-LLL** em PVC [pág.156]
- E** Sinalização de identificação da caixa de escadas, colocada no pavimento e incorporada nas lâminas de polycarbonato -  **Sinalux®-LLL** em polycarbonato [pág.157]
- F** Sinalização de identificação do piso, colocada no pavimento e incorporada nas lâminas de polycarbonato -  **Sinalux®-LLL** em polycarbonato [pág.157]
- G** Identificação do número de pisos a percorrer até à saída ou piso seguinte, colocada no pavimento e incorporada nas lâminas de polycarbonato -  **Sinalux®-LLL** em polycarbonato [pág. 157]
- H** Sinalização de identificação do sentido de evacuação das escadas, colocada ao nível superior -  **Sinalux®** [pág.16]
- I** Sinalização de identificação do sentido de evacuação das escadas, colocada ao nível do solo e incorporada nos perfis de sinalização de paredes  **Sinalux®-LLL** em PVC [pág.149]
- J** Perfis de sinalização de paredes que delimitam os percursos de evacuação, colocados ao nível do solo -  **Sinalux®-LLL** em PVC [pág.149]
- K** "L's" [pág. 151] e lâminas de polycarbonato [pág.149] autoadesivos e antiderrapantes, colocados nos degraus em polycarbonato.



## Vias de evacuação verticais

### **A** - Sinalização de identificação da caixa de escadas

Aplicação ao nível superior -  **Sinalux®**

(mm)  
200x100  
300x150



### **B** - Identificação do número de pisos a percorrer até à saída

Aplicação ao nível superior -  **Sinalux®**

(mm)  
200x100  
300x150




### **C** - Sinalização de identificação da caixa de escadas

Aplicação ao nível do solo e incorporada nos perfis de sinalização de paredes -  **Sinalux®-LLL**

(mm)  
107x57  
158x83



### **D** - Identificação do número de pisos a percorrer até à saída

Aplicação ao nível do solo e incorporada nos perfis de sinalização de paredes -  **Sinalux®-LLL**

(mm)  
107x57  
158x83







## E - Sinalização de identificação da caixa de escadas

Aplicação no pavimento e incorporada nas lâminas de polycarbonato - Sinalux<sup>®</sup>-LLL

Escada A	Escada B	Escada C	Escada D	Escada E	Escada F	Escada G	Piso de saída		(mm) 107x57 158x83
P 62 80	P 62 81	P 62 82	P 62 83	P 62 84	P 62 85	P 62 86	P 62 87		

Para completar a seleção de sinais [Low Location Lighting system] consulte a pág. 156

## F - Sinalização de identificação do piso

Aplicação no pavimento e incorporada nas lâminas de polycarbonato - Sinalux<sup>®</sup>-LLL

Cave -4	Cave -3	Cave -2	Cave -1	Piso 0	Piso 1	Piso 2	Piso 3		(mm) 107x57 158x83
P 62 95	P 62 96	P 62 97	P 62 98	P 62 99	P 63 00	P 63 01	P 63 02		
Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7	Piso 8	Piso 9	Piso 10	Piso 11		
P 63 03	P 63 04	P 63 05	P 63 06	P 63 07	P 63 08	P 63 09	P 63 10		
Piso 12	Piso 13	Piso 14	Piso 15	Piso 16	Piso 17	Piso 18	Piso 19		
P 63 11	P 63 12	P 63 13	P 63 14	P 63 15	P 63 16	P 63 17	P 63 18		

## G - Identificação do número de pisos a percorrer até à saída ou piso seguinte

Aplicação no pavimento e incorporada nas lâminas de polycarbonato - Sinalux<sup>®</sup>-LLL

													(mm) 57x107 83x158
Cave -4	Cave -3	Cave -2	Cave -1	Piso 0	Piso 1	Piso 2	Piso 3	Piso 4	Piso 5	Piso 6	Piso 7		
P 63 35	P 63 36	P 63 37	P 63 38	P 63 39	P 63 40	P 63 41	P 63 42	P 63 43	P 63 44	P 63 45	P 63 46		
Piso 8	Piso 9	Piso 10	Piso 11	Piso 12	Piso 13	Piso 14	Piso 15	Piso 16	Piso 17	Piso 18	Piso 19		
P 63 47	P 63 48	P 63 49	P 63 50	P 63 51	P 63 52	P 63 53	P 63 54	P 63 55	P 63 56	P 63 57	P 63 58		
													(mm) 57x107 83x158
					1	2	3	4	5	6	7		
					Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída		
					P 63 70	P 63 71	P 63 72	P 63 73	P 63 74	P 63 75	P 63 76		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída	Piso para a saída		
P 63 77	P 63 78	P 63 79	P 63 80	P 63 81	P 63 82	P 63 83	P 63 84	P 63 85	P 63 86	P 63 87	P 63 88		

Para completar a seleção de sinais [Low Location Lighting system] consulte a pág. 156