


Emergência

Sinalização para a identificação das vias de evacuação e saídas de emergência

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

Associe as referências P 00 12 ou P 00 13 com o sinal P 19 73 da pág. 76 para sinalizar corredores de evacuação com sinais tipo 2 ou tipo 3

Consulte a pág. 42 para os sinais panorâmicos

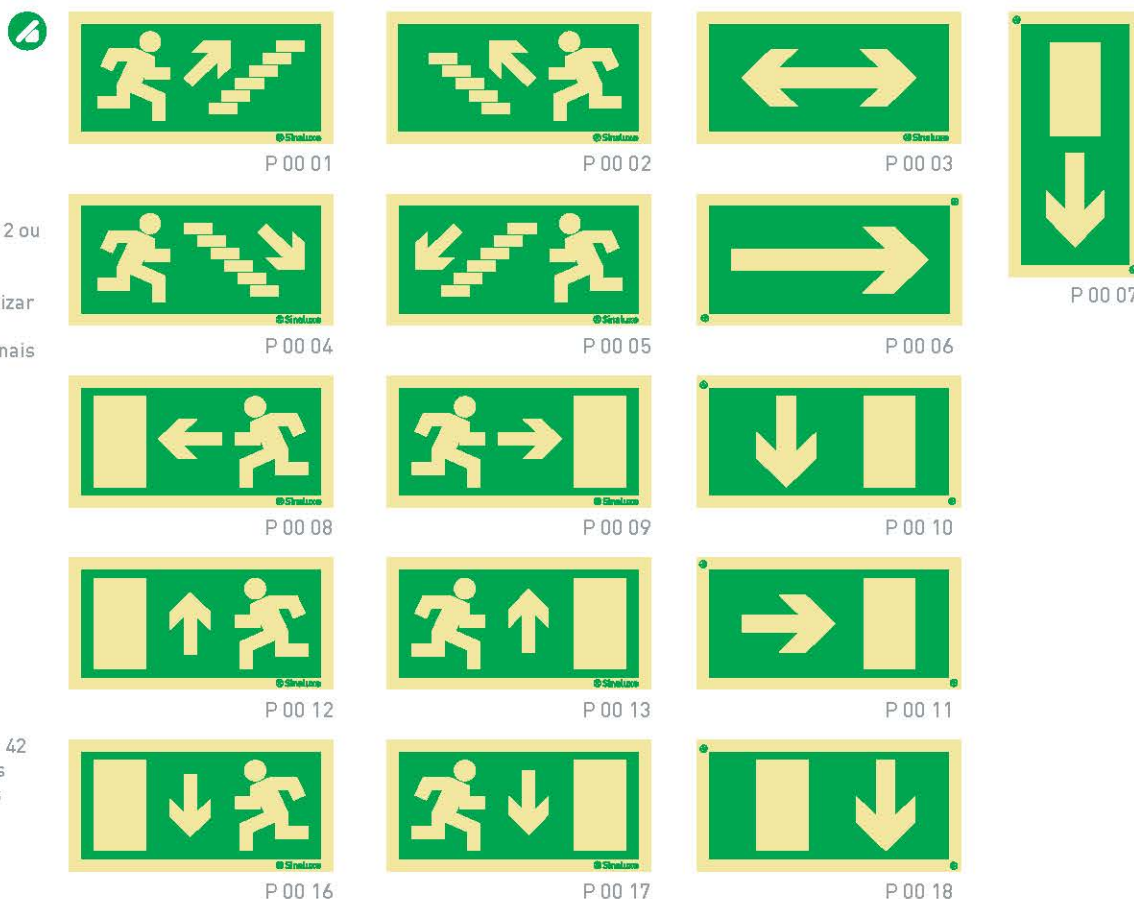


Sinalização de saídas, com texto

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



De acordo com os regulamentos e normas mais recentes devem ser usados sinais com símbolos/pictogramas.

Sinalização de saídas, com texto

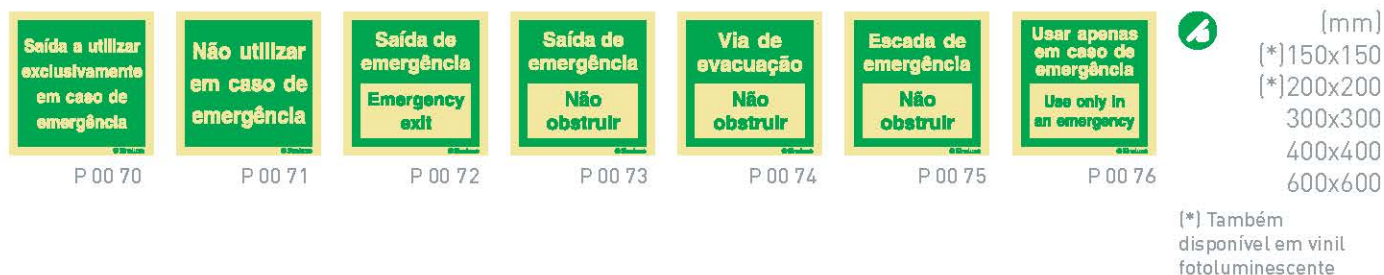


Sinalização para a identificação das vias de evacuação e saídas de emergência



Sinalização de emergência para pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada




Sinalização para a identificação de percursos de evacuação para pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada

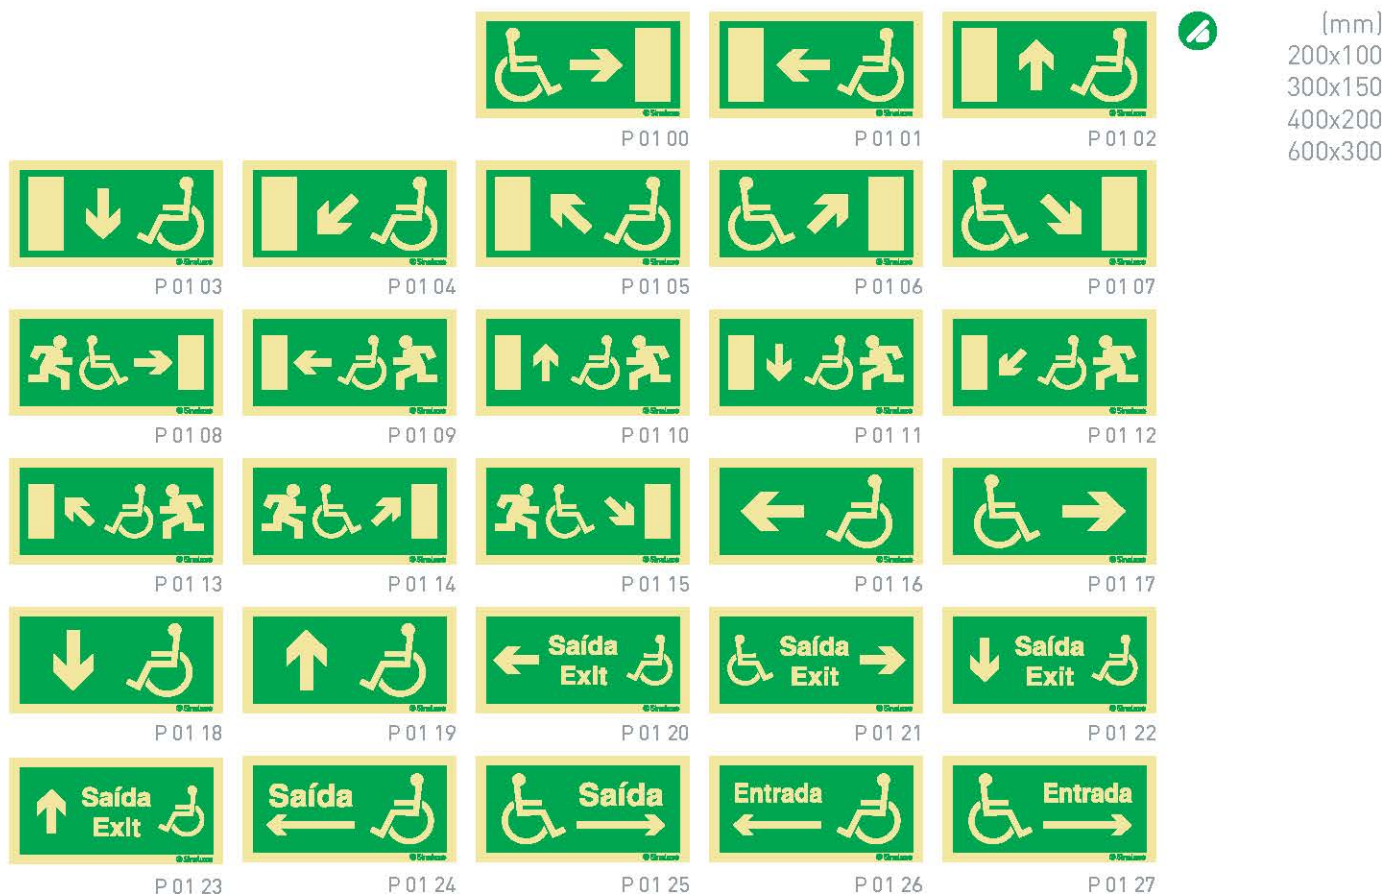


Emergência

Sinalização de equipamentos de emergência

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

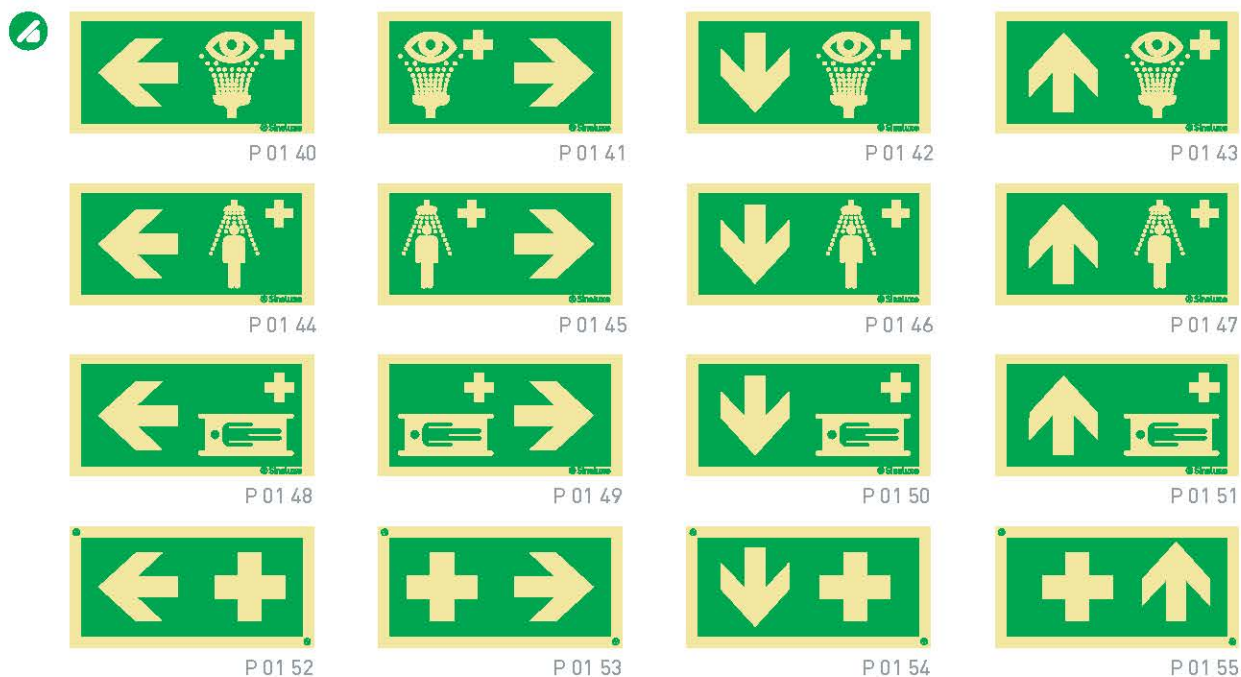

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600

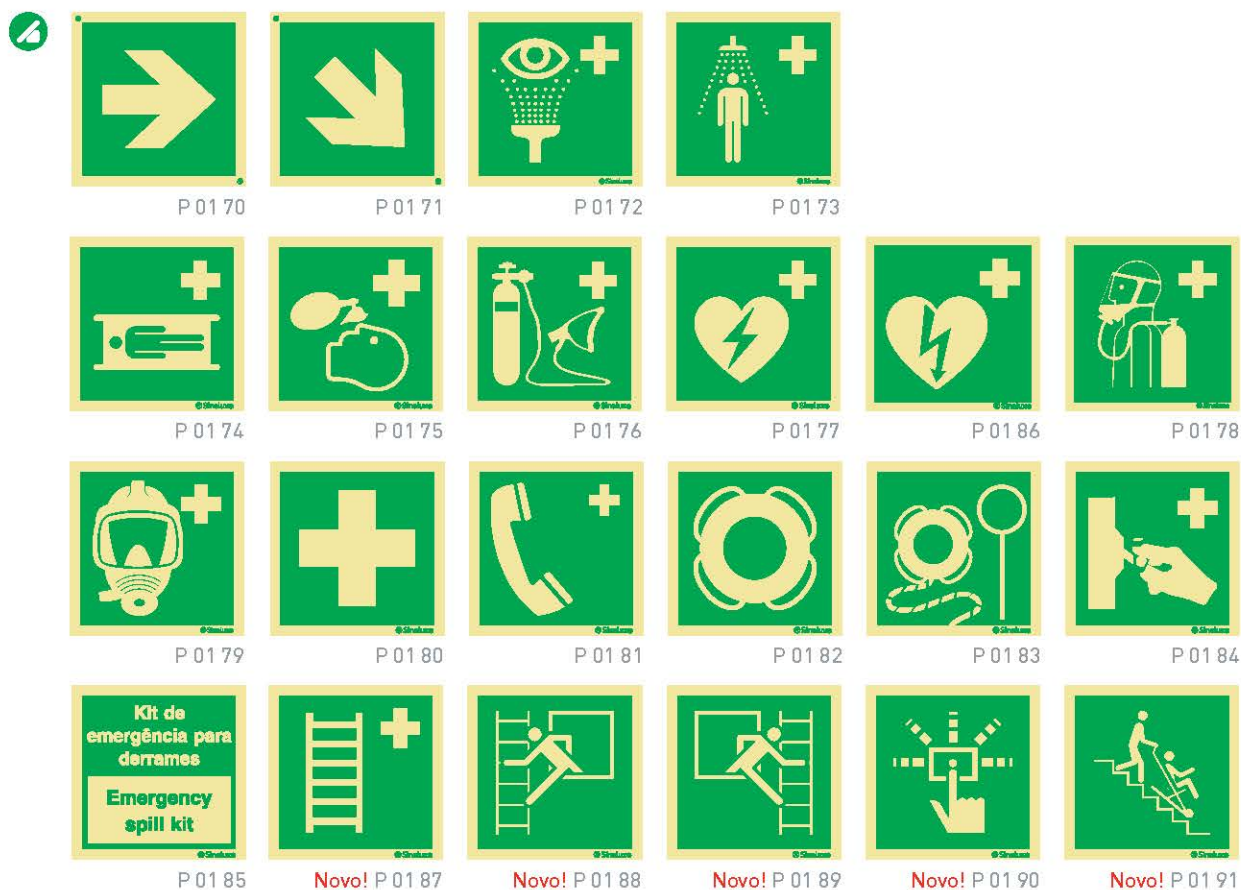






































Algarismos para numeração de equipamentos

(mm)
75x150
100x200
150x300
200x400
300x600



Sinalização de equipamentos de emergência

					 (mm) 150x200 200x300 300x400 400x600 P 02 15
 P 02 16	 P 02 17	 P 02 18	 P 02 19	 P 02 20	 P 02 21
 P 02 22	 P 02 23	 P 02 24	 P 02 47	 P 02 50	 P 02 25
 P 02 26	 P 02 27	 P 02 28	 P 02 29	 P 02 30	 P 02 31
 P 02 32	 P 02 33	 P 02 34	 P 02 35	 P 02 36	 P 02 37
 P 02 38	 P 02 39	 P 02 40	 P 02 42	 P 02 43	 P 02 49
 P 02 44	 P 02 45	 P 02 46	 P 02 48	 P 02 41	 Novo! P 02 51

Consulte a pág.
42 para os sinais
panorâmicos




Emergência

Sinalização de emergência de grandes dimensões

(mm)
1200x600



P 02 60

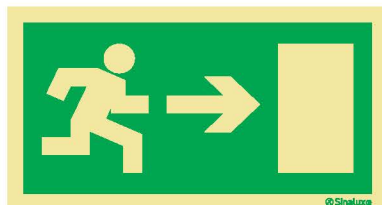


P 02 61




P 02 62



P 02 63

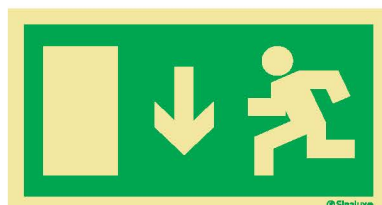

P 02 64

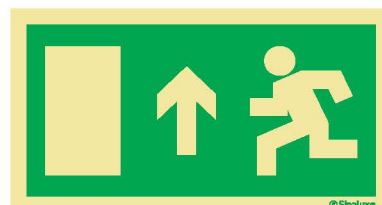

Novo! P 02 65

Sinais para pilares

(mm)
200x300
300x400
400x600



Este sinal permite uma maior distância de observação. Para a mesma largura do sinal, as dimensões dos pictogramas são maiores.



P 02 70



P 02 71



Novo! P 02 72



Nota: Na figura acima, a comparação de um sinal usual com um sinal para pilares.

Sinalização do modo de abertura de portas

(mm)
60x100[*]
200x100
300x150
400x200
600x300



P 02 75



P 02 76



P 02 77



P 02 78



P 02 79



P 02 80



P 02 81



(1) P 02 82



(1) P 02 83



Novo! P 02 84




(1)(*) P 02 89



(1)(*) P 02 90

(1) Também disponível em vinil fotoluminescente

Sinalização do modo de abertura de portas

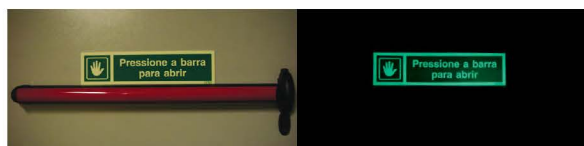

P 02 91




(mm)
200x50
300x70
400x100

Também disponível em
vinil fotoluminescente



P 02 92



P 02 93



(mm)
300x150
400x200
600x300

Também disponível em
vinil fotoluminescente



Novo! P 02 94



(mm)
400x50

Apenas disponível em
vinil fotoluminescente



P 02 97



P 02 98



P 02 99



(mm)
300x200
400x300

Também disponível em
vinil fotoluminescente



Este sinal deve ser aplicado no lado do trinco da porta, de modo a indicar o ponto de apoio de menor esforço, sobre a barra, para abrir.



Novo! P 03 02



(mm)
Diâm. 80

Autoadesivo fornecido
em folhas de 6 ou 12
unidades



Novo! P 03 03



(mm)
Diâm. 60

Autoadesivo fornecido
em folhas de 9 ou 18
unidades




P 03 00

Ver capítulo Kits e acessórios pág. 201

(mm)
1200x16
1200x25
1200x35
1200x57
1200x83

Adequado para sinalizar saídas em recintos itinerantes
[Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro].

Disponível apenas em vinil fotoluminescente de 0,2mm de
espessura.

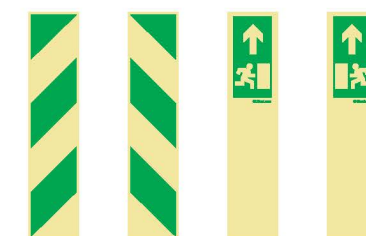

P 03 04

P 03 05

P 03 06

P 03 07



(mm)
900x200

Emergência

Sinalização do modo de abertura de portas

(mm)

150x150(*)


200x200(*)

300x300

400x400

600x600

(*) Também disponível em vinil fotoluminescente



P 03 10



P 03 11




P 03 12



P 03 13



P 03 14



P 03 15



P 03 16




Novo! P 03 17



Novo! P 03 18



Novo! P 03 19



Novo! P 03 20

(mm)

100x100(*)

150x150(*)

200x200

300x300

400x400

(*) Também disponível em vinil fotoluminescente



P 03 25



P 03 26



P 03 27



P 03 28



P 03 29



P 03 30

(mm)

60x60



P 03 35



P 03 36



P 03 37



P 03 38



P 03 39



P 03 40

(mm)

150x200(*)

200x300

300x400

400x600

(*) Também disponível em vinil fotoluminescente



(*) P 03 45



(*) P 03 46



P 03 47



P 03 48



P 03 49



P 03 50



P 03 51



P 03 52

(mm)


100x240



P 03 64



P 03 65

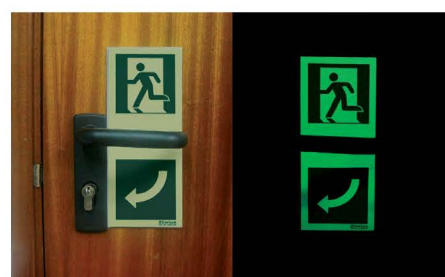

Sinalização de dupla face para aplicação em portas de vidro



De acordo com a solução exemplificada na imagem, o pedido deverá ser efetuado da seguinte forma:

1. Atribua a letra **V** no início da referência a encomendar
2. Identifique o sinal que pretende que seja visível pelo interior (P 02 92) e retenha os 2 últimos dígitos da sua referência [92]
3. Identifique o sinal que pretende que seja visível pelo exterior (P 02 93) e retenha os 2 últimos dígitos da sua referência [93]
4. A referência final ficará: **V 92 93**




Nota: o biadesivo será sempre aplicado no sinal que foi selecionado no ponto 3.

						[mm] 150x150 200x200
P 00 70	P 00 71	P 00 72	P 00 73	P 00 74		
						
P 00 75	P 00 76	P 03 10	P 03 11	P 03 15	P 03 16	

			[mm] 300x150 400x200
P 02 92	P 02 93		

				[mm] 300x200 400x300
P 02 97	P 02 98	P 02 99		

					[mm] 150x200 200x300 [*] 200x100 [*] 300x150 [*] Apenas nesta medida
[*] P 02 82	[*] P 02 83	P 03 45	P 03 46		

			[mm] 100x240
P 03 64	P 03 65		

Sinalização para zonas de refúgio

(mm)
200x300
300x400
400x600



P 03 69



P 03 70

De acordo com o novo Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios, a evacuação de pessoas pode efetuar-se para espaços temporariamente seguros, designados por "Zonas de Refúgio". Esta sinalização foi desenvolvida para identificar a localização dessas zonas.

(mm)
300x150
400x200
600x300



P 03 73



P 03 74



P 03 75



P 03 76




P 03 77




P 03 78

Sinalização para identificação de pontos de encontro

(mm)
200x50
400x100
600x150



P 03 80



P 03 81

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300



P 03 85



P 03 86

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600



P 03 89



P 03 90

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600



P 03 92



P 03 93



P 03 94



P 03 95